

ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°:		3241774-001			
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano - sorgente Moos 1			Spettabile:	
Accettazione:	3241774			Services des Eaux Valdotaines S.r.l.	
Data Prelievo:	09-set-24	Ora Prelievo:	09:40	Piazza Narbonne 16	
Data Arrivo Camp.:	09-set-24	Data Inizio Prova:	09-set-24	11100 AOSTA (AO)	
Data Rapp. Prova:	12-set-24	Data Fine Prova:	12-set-24		
Data Stampa Rapp. Prova:	12-set-24				
Produttore:	Comune di Gressoney La Trinité				
Tipo Prove:	acque destinate al consumo umano				
Rif.Legge/Autoriz.:	Decreto Legislativo 18/23				
Prelevatore:	prelievo a cura del Committente				


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	< 0,1			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,0	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	151	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,25	± 0,02		250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	18,41	± 4,52		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	8,7			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	97,0	± 22,2		1500
azoto ammoniacale reazione a base di salicilati - 9.2	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	2,63	± 0,12		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,82	± 0,26		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	< 10			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	11			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,72	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	76			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:

3241774-001

Prova	U.M	Metodo		Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	►	73			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	►	73			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	►	8			0

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico

Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico

Vilma Carlin




FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3241774-002**

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - sorgente Moos 2**
Accettazione: **3241774**
Data Prelievo: **09-set-24** Ora Prelievo: **09:55**
Data Arrivo Camp.: **09-set-24** Data Inizio Prova: **09-set-24**
Data Rapp. Prova: **12-set-24** Data Fine Prova: **12-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova: **12-set-24**
Produttore: **Comune di Gressoney La Trinité**
Tipo Prove: **acque destinate al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **Decreto Legislativo 18/23**
Prelevatore: **prelievo a cura del Committente**

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Piazza Narbonne 16
11100 AOSTA (AO)


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	< 0,1			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,1	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	109	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,10			250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	7,03	± 0,29		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	5,9			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	68,0	± 18,4		1500
azoto ammoniacale reazione a base di salicilati - 9.2	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,74	± 0,11		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,71	± 0,27		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	14			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	< 5			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,62	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	70			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:

3241774-002

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 26			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 8			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	▶ 3			0

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
 Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico
 Vilma Carlin




FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°:

3241774-003

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - sorgente Bettolina**
Accettazione: **3241774**
Data Prelievo: **09-set-24** Ora Prelievo: **11:55**
Data Arrivo Camp.: **09-set-24** Data Inizio Prova: **09-set-24**
Data Rapp. Prova: **12-set-24** Data Fine Prova: **12-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova: **12-set-24**
Produttore: **Comune di Gressoney La Trinité**
Tipo Prove: **acque destinate al consumo umano**
Rif. Legge/Autoriz.: **Decreto Legislativo 18/23**
Prelevatore: **prelievo a cura del Committente**

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Piazza Narbonne 16
11100 AOSTA (AO)


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	0,33			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,4	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	42	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,10			250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	7,33	± 0,31		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	2,1			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	26,0	± 11,0		1500
azoto ammoniacale reazione a base di salicilati - 9.2	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,91	± 0,11		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,62	± 0,28		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	< 10			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	< 5			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,34	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	124			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:

3241774-003

Prova	U.M	Metodo		Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	►	65			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	►	23			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		0			0


Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico

Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico

Vilma Carlin




FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeoscr.l191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°:		3241774-004	
Descrizione:	acqua destinata al consumo umano - sorgente Roos 1		Spettabile:
Accettazione:	3241774		Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Data Prelievo:	09-set-24	Ora Prelievo:	12:35
Data Arrivo Camp.:	09-set-24	Data Inizio Prova:	09-set-24
Data Rapp. Prova:	12-set-24	Data Fine Prova:	12-set-24
Data Stampa Rapp. Prova:	12-set-24		
Produttore:	Comune di Gressoney La Trinité		
Tipo Prove:	acque destinate al consumo umano		
Rif.Legge/Autoriz.:	Decreto Legislativo 18/23		
Prelevatore:	prelievo a cura del Committente		


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	< 0,1			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	40	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,10			250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	8,77	± 2,16		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	1,8			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	26,5	± 11,1		1500
azoto ammoniacale reazione a base di salicilati - 9.2	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,11	± 0,11		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,63	± 0,28		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	< 10			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	< 5			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,64	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	45			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeoscril191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:


3241774-004

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 20			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 1			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	▶ 1			0

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
 Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico
 Vilma Carlin

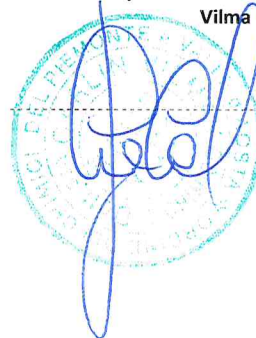


FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°:

3241774-005

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - sorgente Roos 2**
Accettazione: **3241774**
Data Prelievo: **09-set-24** Ora Prelievo: **12:40**
Data Arrivo Camp.: **09-set-24** Data Inizio Prova: **09-set-24**
Data Rapp. Prova: **12-set-24** Data Fine Prova: **12-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova: **12-set-24**
Produttore: **Comune di Gressoney La Trinité**
Tipo Prove: **acque destinate al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **Decreto Legislativo 18/23**
Prelevatore: **prelievo a cura del Committente**

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Piazza Narbonne 16
11100 AOSTA (AO)


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	0,33			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,1	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	40	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,10			250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	8,73	± 2,15		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	1,8			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	35,5	± 13,0		1500
azoto ammoniacale	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
reazione a base di salicilati - 9.2						
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,01	± 0,11		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,75	± 0,27		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	< 10			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	< 5			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,66	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	36			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:

3241774-005

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 13			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 1			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			0

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin




FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: ecogeo@ecogeoscril191.it



LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°:

3241774-006

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - sorgenter Roos 3**
Accettazione: **3241774**
Data Prelievo: **09-set-24** Ora Prelievo: **12:25**
Data Arrivo Camp.: **09-set-24** Data Inizio Prova: **09-set-24**
Data Rapp. Prova: **12-set-24** Data Fine Prova: **12-set-24**
Data Stampa Rapp. Prova: **12-set-24**
Produttore: **Comune di Gressoney La Trinité**
Tipo Prove: **acque destinate al consumo umano**
Rif.Legge/Autoriz.: **Decreto Legislativo 18/23**
Prelevatore: **prelievo a cura del Committente**

Spettabile:
Services des Eaux Valdotaines S.r.l.
Piazza Narbonne 16
11100 AOSTA (AO)


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	0,28			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2	± 0,1	6,5	9,5
conducibilità elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	40	± 1		2500
cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	17,92	± 2,07		250
solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	152,84	± 35,11		250
durezza (da calcolo)	°F	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	1,8			
determinazione del residuo fisso a 180°C	mg/l	UNI 10506:1996	36,5	± 13,2		1500
azoto ammoniacale reazione a base di salicilati - 9.2	mg/l NH4	UNI ISO 23695:2023	< 0,02			0,5
nitrati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	21,22	± 1,70		50
nitriti	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,05			0,5
determinazione dell'indice di permanganato	mg/l O2	UNI EN ISO 8467:1997	0,93	± 0,26		5
* ferro	µg/l	ISO 6332:1988	< 10			200
* manganese	µg/l	MP09 Rev.2.0:2020	< 5			50
sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,64	± 0,17		200
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	33			

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione analizzato**. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono **esclusivamente al campione ricevuto**. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.



ECOGEO s.c.r.l.
 Reg. Amérique n.81
 11020 Quart (AO)
 P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 6.500,00
 Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
 Tel.: 0165-765665
 e-mail: ecogeo@ecogeosrl.191.it



LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°:


3241774-006

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 14			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	▶ 4			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	▶ 1			0

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
 Francesca Sosso



Il Responsabile del Laboratorio Chimico
 Vilma Carlin

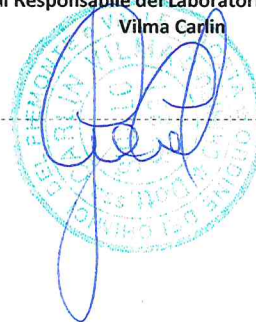

FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite, senza considerare l'incertezza.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione, la data e l'eventuale orario di prelievo sono forniti dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.